Кондиционер, 4 трубы, P или PI, со свободным охлаждением

Каскадный контроль комнатной температуры с учётом наружной температуры

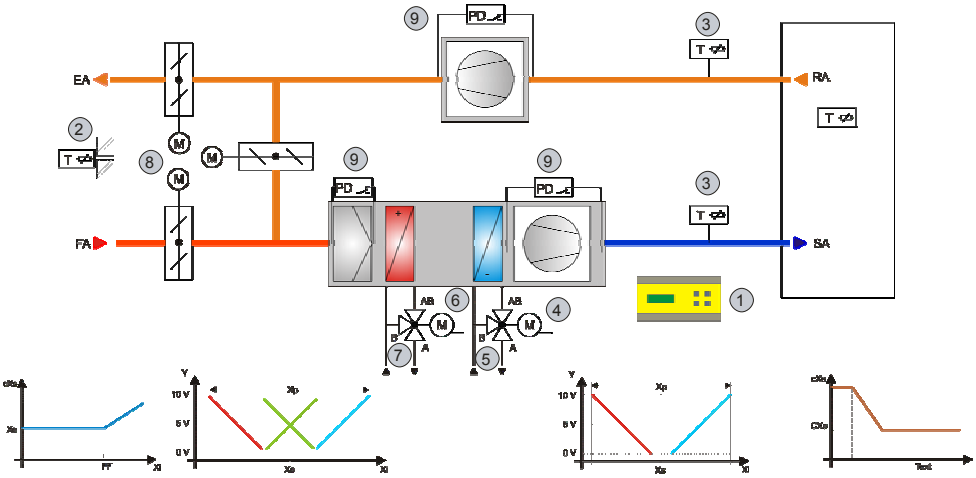

ТЕАТРЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • ФАБРИКИ • УЧРЕЖДЕНИЯ

KIT
CL203B-5032

Описание

- Температурный контроль входного, вытяжного и рекуперации вытяжного воздуха с/без компенсацией по наружной температуре.
- Альфанумерический дисплей с возможностью быстрого нахождения всех уставок и моментальных значений, а также ошибок в работе системы.
- Одновременное управление (остановка/движение) вентиляторов.
- Дневная и недельная программа.
- Аналоговый выход 0...10 V для управления клапанами и заслонками. Сокращение выхода отработанного воздуха.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Аларм при сбое в работе фильтра и вентилятора.
- Цифровой вход для запуска установки дистанционным управлением.
- Быстрая проверка системных компонентов как клапаны, вентиляторы и приводы заслонок.
- Предварительно конфигурируемый, легко обслуживаемый для пользователя модуль.
- Обмен данными с компьютером с помощью опционального USB устройства.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих

(1) Один цифровой контроллер RDT711F002. Питание 24 V~
(2) Один датчик наружной температуры EGT301F101
(3) Два датчика температуры входа/выхода со стержнем 225 mm. EGT347F101/368839
(4) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(5) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 50 Kvs = 40 m³/h -BUN050F200*
(6) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(7) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 32 Kvs = 16 m³/h -BUN032F300*
(8) Три аналоговых привода AVM115SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(9) Три презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.
(10) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.

Опционально

(A) Один датчик комнатной температуры EGT330F101
(B) Один USB аксессуар для коммуникацией с компьютером 0313991001

* Для других размеров клапанов, просьба нас контактировать.

Solutions revised in accordance with the new RTE. (Royal Decree 1027/2007) Reproduction of this document, either in pat of in full, is not permitted.